

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions


Partie 304: Classes de construction pour l'appareillage d'intérieur sous enveloppe pour tensions assignées à partir de 1 kV jusqu'à 52 kV inclus pour usage sous conditions climatiques sévères

CORRIGENDUM 1

Page 12

9.2 Electrical diagnostic procedure

Replace the existing Figure 3 by the following new figure:

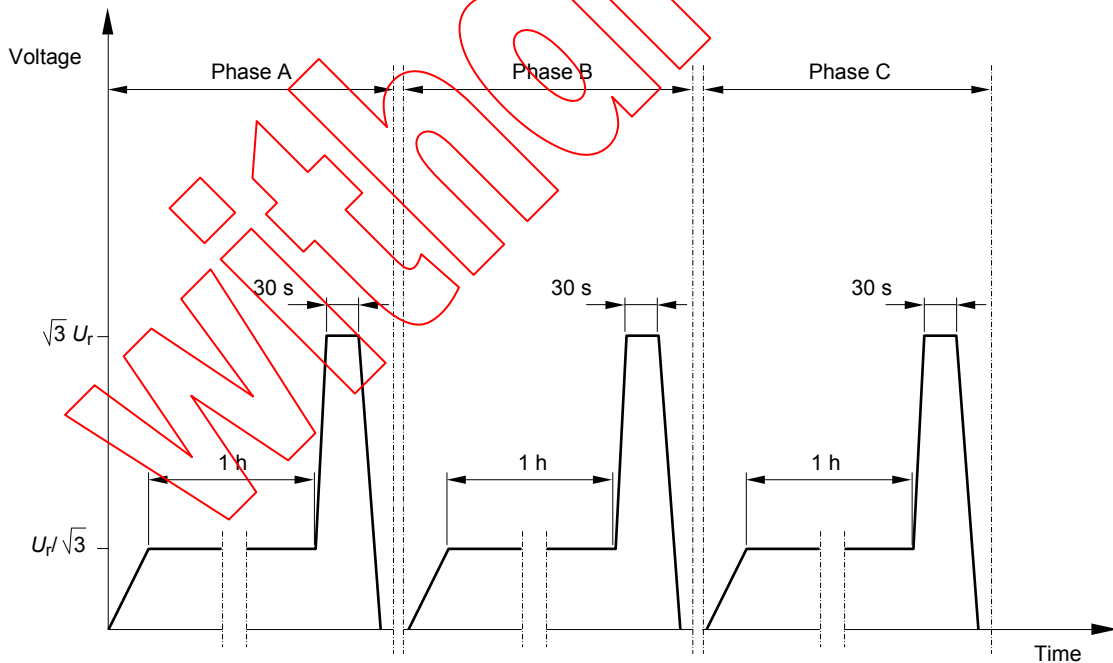

IEC 215/10

Figure 3 – Power-frequency withstand voltage test with high humidity after ageing test